

AD バイオシステム グリーストラップ快適消臭




◇ノルマルヘキサン抽出物も低減するから厨房除害施設への負荷が軽減します。◇




設置4日後



効果と原理

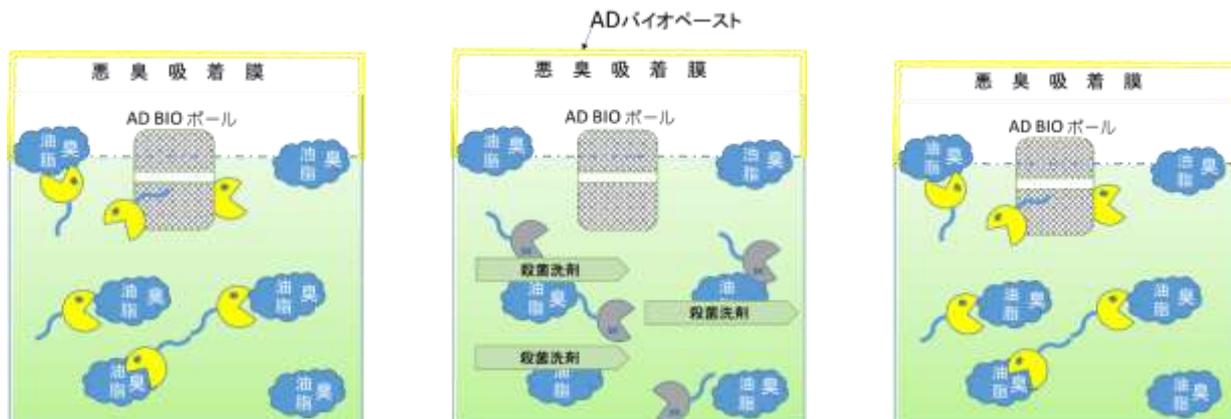

1. AD バイオボールからバイオが放出され汚水中の油脂分・臭気を分解。
2. 食洗等の殺菌剤が流入すると死滅します。その間も悪臭は吸着膜で対応。
3. 新しいバイオが放出され回復します。

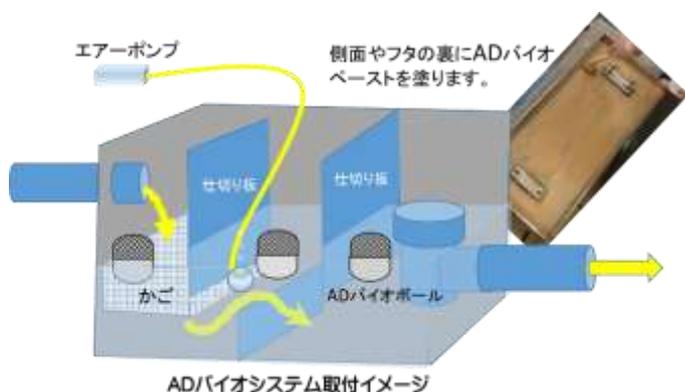

AD バイオボール L/S 3個/set
 AD バイオペースト 1kg/缶 (へら・ハケ付)

使用目安

| グリーストラップ実用量 ℓ | AD バイオボール必要量 |
|---------------|--------------|
| 200ℓ以下 | S サイズ×3 個 |
| 200ℓ以上 | L サイズ×3 個 |
| 特大 800~1,000ℓ | 特注サイズ×3 個 |

※本製品は予告なく規格・仕様を変更する場合があります。

ノルマルヘキサン抽出物(動植物)含有量の改善例

| 採水日 | 分析結果 |
|----------------------|-------------|
| 設置前 平成 27 年 1 月 26 日 | 26,000 mg/ℓ |
| 設置後 平成 27 年 2 月 4 日 | 4,700 mg/ℓ |

※出典 一般在団法人日本食品分析センター 第 15009360001-1 号による

NS ニューサンライト株式会社

〒340-0002

埼玉県草加市青柳 1-5-41

TEL 048-951-2131

FAX 048-951-2380

E-mail nsl.support@train.ocn.ne.jp

お問い合わせ